


1-Phasen Meter

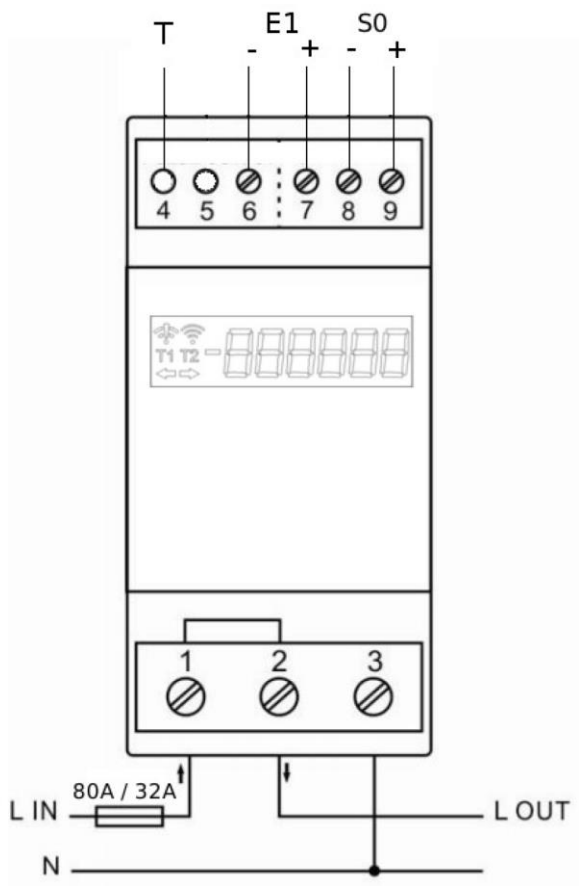

T: Taste für die Installation

E1: Tarifumschaltung
(Digitaler Eingang)

0V T1

24 - 230VAC/DC T2

S0: S0 Impulsausgang
(potentialfreier Kontakt)